


# Arc

KÄTERÄTIKUIVATI- RADIAATOR  
EL- VEEKÜTTEL/ KESKKÜTTESÜSTEEMIGA ÜHENDAMISE VÕIMALUS

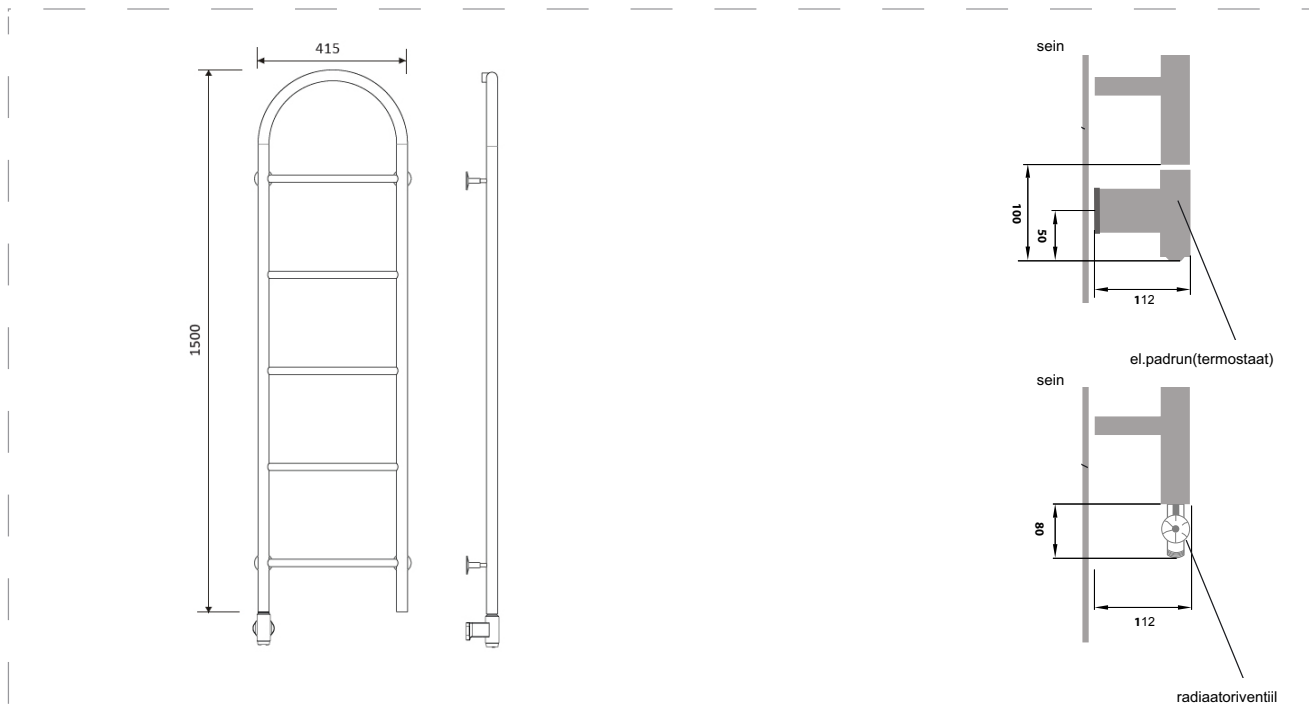

NB! Vannitoaradiaatoreid ei tohi ühendada tarbeveesüsteemidesse

## SEINALE MONTEERIMINE:

Kuivati termostaat/ventiil peab jääma alumisse otsa.

# DRYSON